D04- DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO RACK

SEM ESCALA

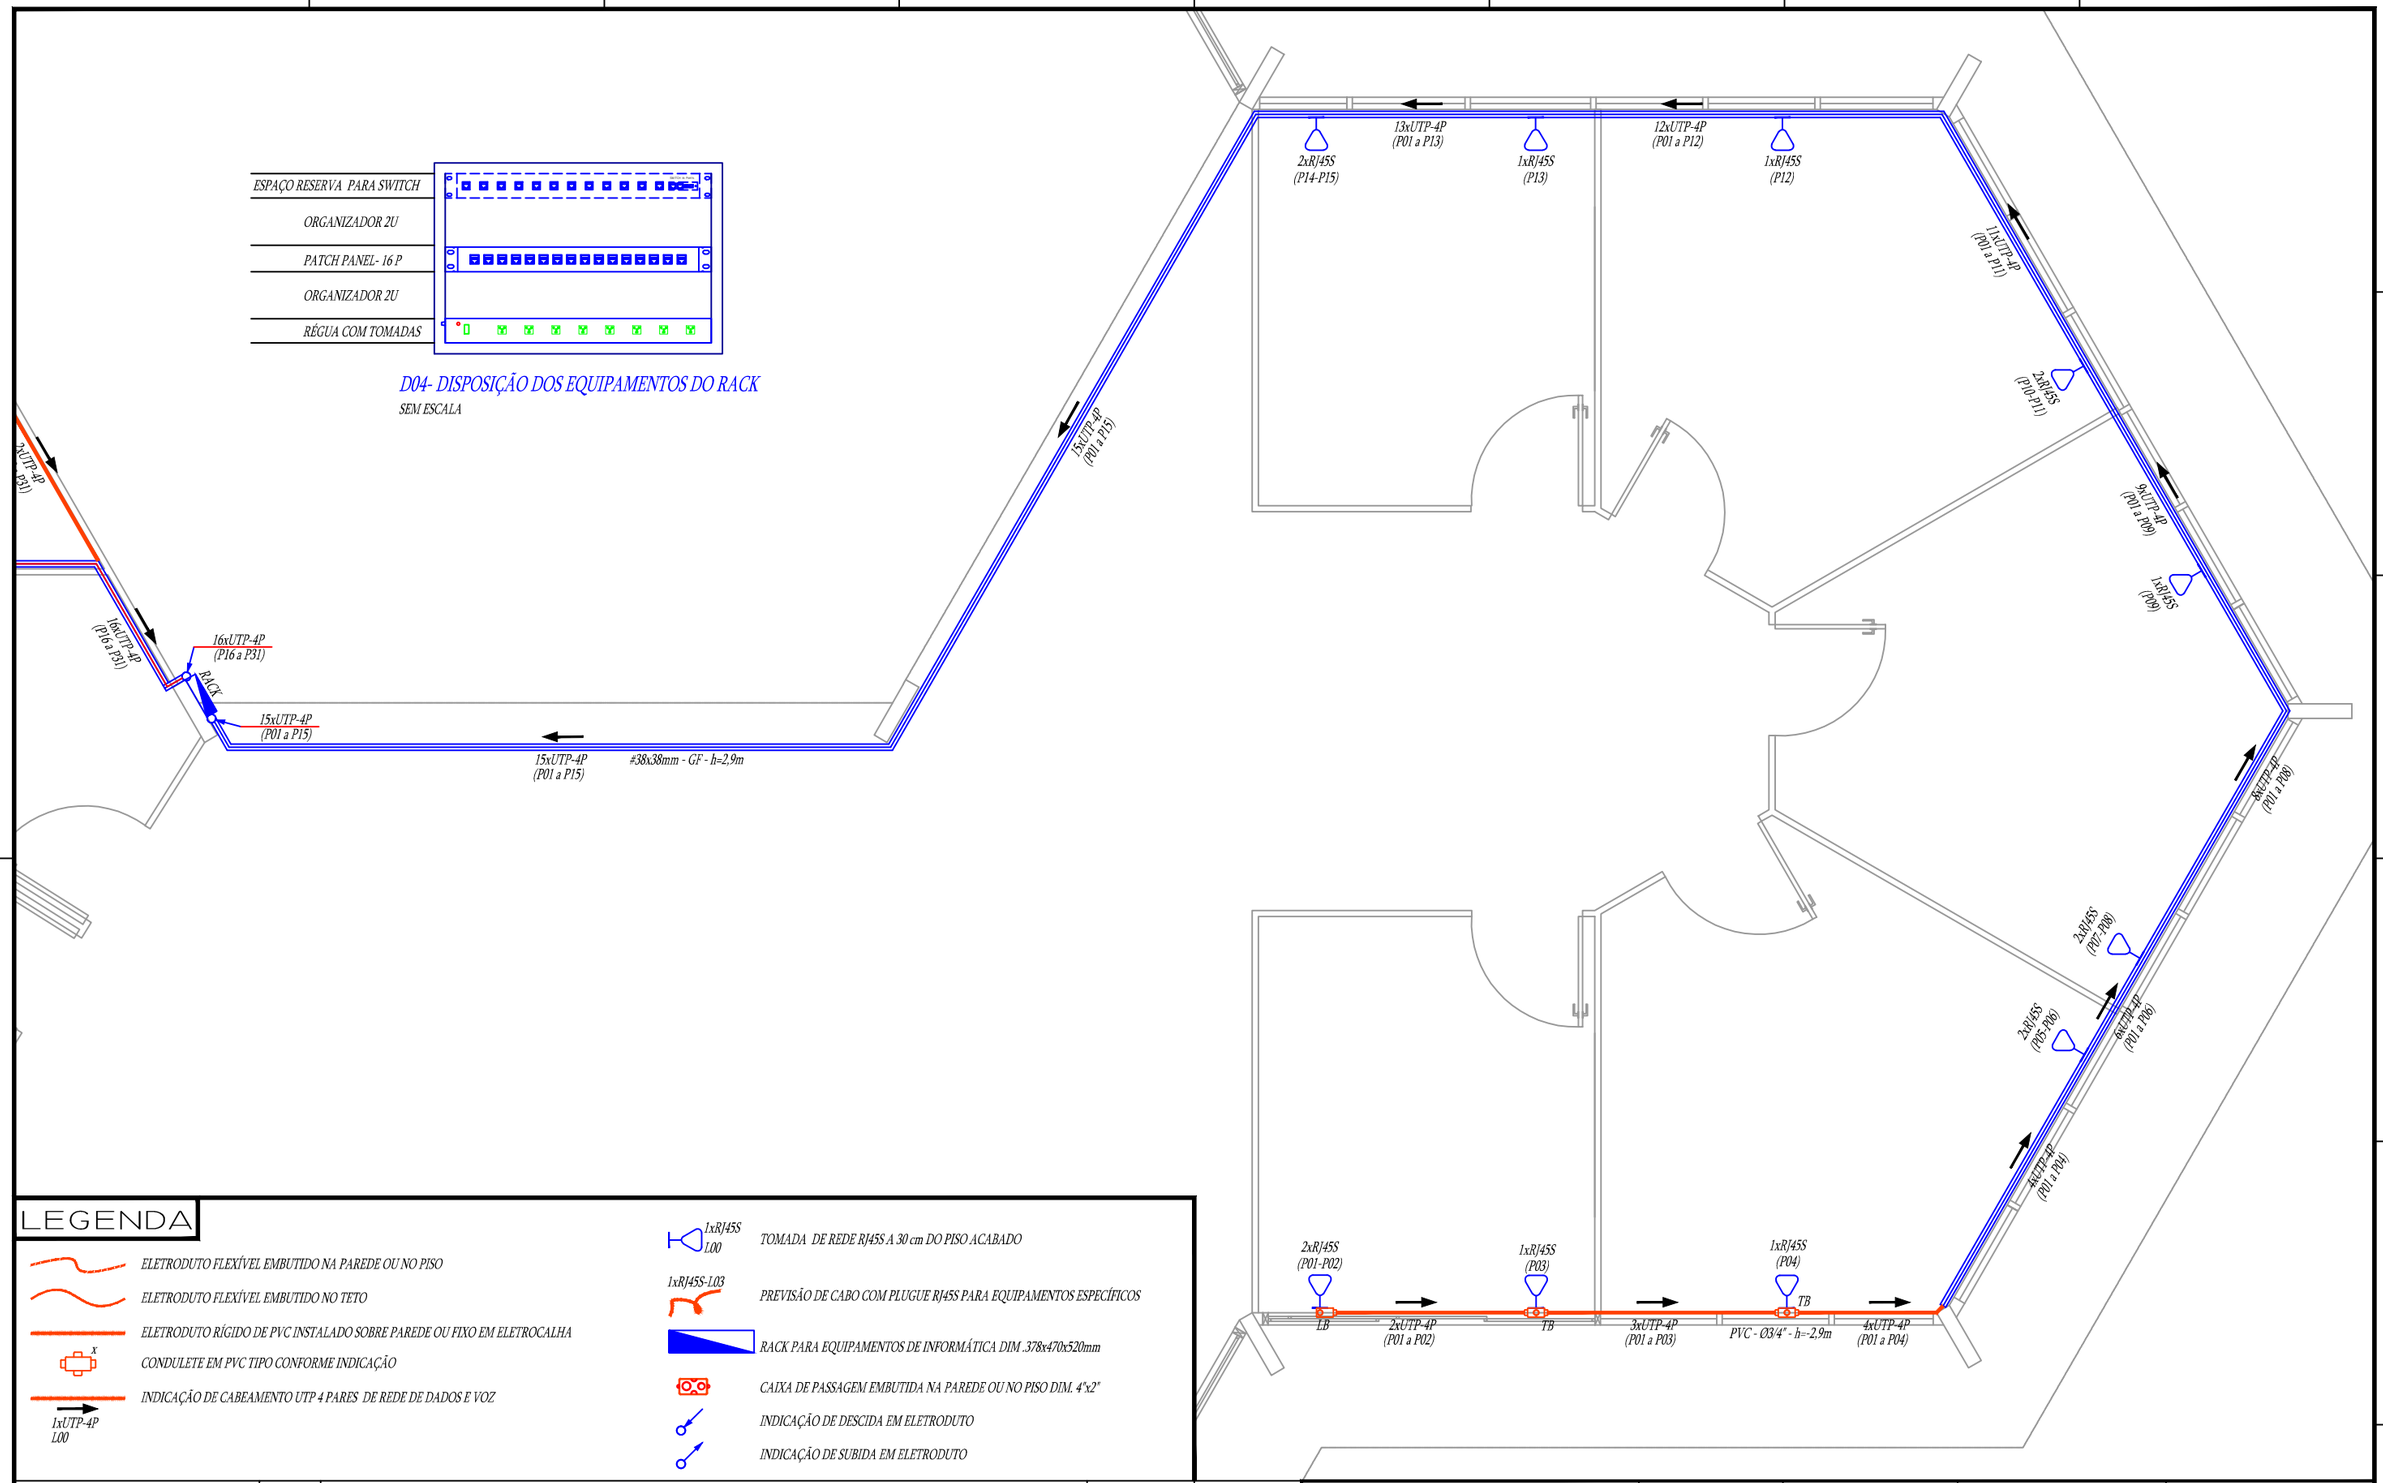

LEGENDA

- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NO PISO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO TETO
- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC INSTALADO SOBRE PAREDE OU FIXO EM ELETROCALHA
- CONDULETE EM PVC TIPO CONFORME INDICAÇÃO (x)
- INDICAÇÃO DE CABEAMENTO UTP 4 PARES DE REDE DE DADOS E VOZ (1xUTP-4P L00)
- 1xRJ45S L00 — TOMADA DE REDE RJ45S A 30 cm DO PISO ACABADO
- 1xRJ45S-L03 — PREVISÃO DE CABO COM PLUGUE RJ45S PARA EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS
- RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIM .378x470x520mm
- CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE OU NO PISO DIM. 4"x2"
- INDICAÇÃO DE DESCIDA EM ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE SUBIDA EM ELETRODUTO

IFC - REITORIA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
RUA DAS MISSÕES 100 PONTA AGUDA
BLUMENAU - SC (047) 3331-7800
E-MAIL: JONATAS.TEIXEIRA@IFC.EDU.BR
WEBSITE: WWW.IFC.EDU.BR

ITEM	DISCRIMINACAO	POR	DATA
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01	EMISSÃO INICIAL	JÔNATAS	18/08/2016

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

PROJETADO	DESENHADO	ENGENHEIRO:	OBRA:
JÔNATAS	JÔNATAS	JÔNATAS VENANCIO TEIXEIRA	IFC - CONCÓRDIA
18/08/2016	18/08/2016	CREA: 128825-I	

PROJETO	CANTINA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA E SALAS ADM	ESCALA	SEM ESCALA
DESCRIÇÃO	PROJETO DE REDE DE DADOS	NÚMERO	L01/03

VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE DESENHO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO